

# 108 年度診所無障礙就醫環境之品質保證保留款獎勵 說明會議程

日期：108年12月30日(星期一) 下午2時

地點：衛生福利部大禮堂(台北市南港區忠孝東路6段488號1樓)

程	序	預定時間
壹、主席致詞		14：10
貳、報告事項		
一、就醫無礙品質管理中心計畫簡介		
二、無礙就醫品保款獎勵作業方法		14：20
三、檢核表填寫與實際丈量說明		
四、檢核表繳交方式		
參、綜合討論		15：10
肆、臨時動議		15：50
伍、散會		16：00



## 108 年度無障礙就醫環境之品質保證保留款獎勵

### 一、申請條件

1. 申請資格：中醫、西醫與牙醫之健保特約診所。
2. 排除對象：
  - (1)衛生所
  - (2)醫療機構設置標準第九條附表(七)診所設置標準表所定，應設置無障礙設施之診所(如:設有復健治療設施之診所)。

### 二、獎勵條件

符合「108 年度無障礙就醫環境合格基準」(如附件 1)者。

### 三、申請程序

1. 申請診所填寫「108 年度診所無障礙就醫環境檢核表」(如附件 2)。
2. 前項申請應檢附「108 年度診所無障礙就醫環境檢核表」之電子掃描檔案，並上傳至網站(網址：<https://reurl.cc/W4yaKy>)或傳真(專線：02-2739-2438)，於 109 年 1 月 31 日前完成繳交作業。
3. 後續將以抽查方式審核現場環境是否符合所填內容。

附件 1

## 108 年度無障礙就醫環境合格基準

從道路、人行道或騎樓至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。

一、無障礙通路須符合以下規定：

- (一) 通路寬度在 90 公分以上且不得有高低差，如有高低差則須設置坡道、活動式斜坡(板)、升降平台(輪椅升降平台)或電梯(如圖 1)。
- (二) 出入口之門開啟後，可通行之最大淨寬度不得小於 80 公分(如圖 2)。

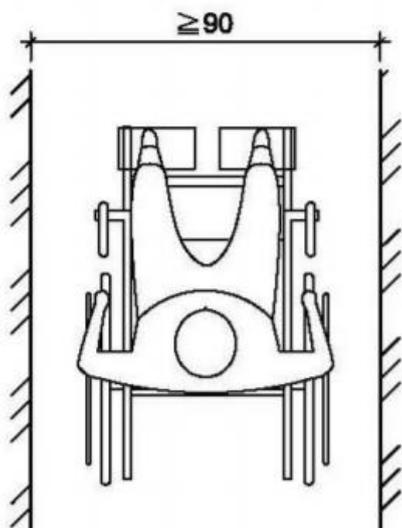


圖 1 通路寬度



圖 2 出入口之淨寬度

二、無障礙通路不得有高低差，若有高低差為 0.5 至 3 公分者，應做 1/2 (含以下) 之斜角處理(如圖 3)；高低差在 0.5 公分以下者得不受限制。高低差為 3 公分以上者，應設置「坡道」、「活動式斜坡(板)」、「輪椅升降平台」或「電梯」。

(一) 設置坡道者應符合以下規定：

1. 坡道之坡度不得大於 1/12(如圖 4)，如坡道有轉彎，應有足供輪椅轉彎的空間。高低差未達 20 公分者，其坡度得酌予放寬；惟不得超過下表規定：

高低差	超過 5 公分 未達 20 公分	超過 3 公分 未達 5 公分
坡度	1/10	1/5

2. 若因空間受限，改善有困難者，坡度得依下表規定。但應設置需由人員協助上下坡道之標誌，並設有服務鈴或註明服務人員聯絡電話。

高低差 (公分)	75 以下	50 以下	35 以下	25 以下	20 以下	12 以下	8 以下	6 以下
坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3

3. 若無法設置坡道，得使用活動式斜坡(板)、設置輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降臺等設備，並設有服務鈴或註明服務人員聯絡電話，由服務人員提供協助。設置輪椅升降平台者應符合以下規定：

- (1) 平台之淨空間至少達 80 公分×125 公分，且出入口淨寬為 80 公分以上。
- (2) 升降平台出入口處之樓地板面，須與升降平台地板面保持平整，二者間之水平間隙在 3.2 公分以下。
- (3) 升降平台最高點按鍵之中心點須設於離地面 80 至 110 公分處。

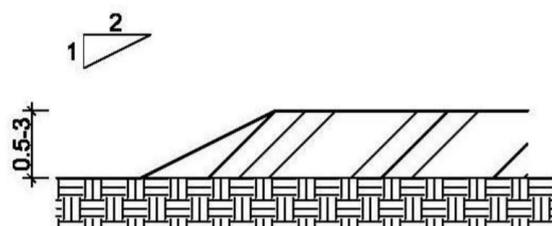


圖 3 1/2 之斜角

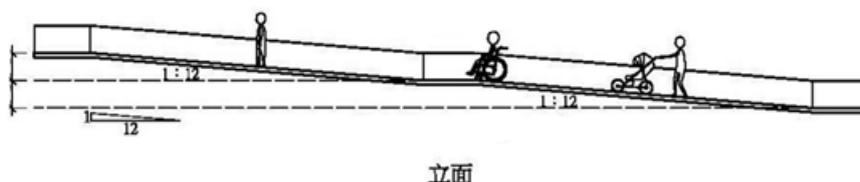


圖 4 坡度為 1/12 之坡道

4. 設置電梯者應符合以下規定：

- (1) 設置電梯，梯廳之淨空間直徑不得小於 150 公分(如圖 5)，且梯廂入口淨寬度不得小於 80 公分，機廂深度不得小於 110 公分(如圖 6)。

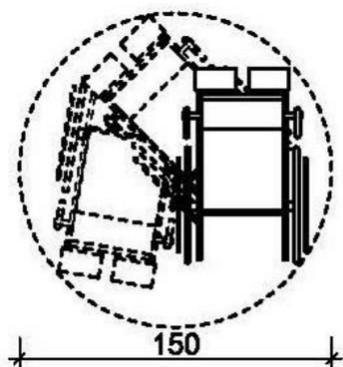


圖 5 淨空間直徑 150 公分

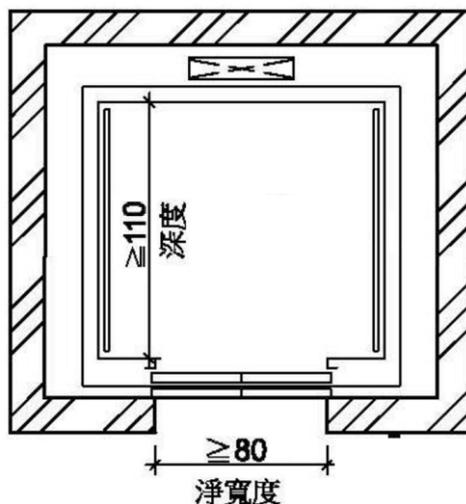


圖 6 機廂規格

- (2) 梯廂出入口與樓板應無高低差，並應於梯廳與門廳內設置 2 組電梯呼叫鈕。上組電梯呼叫鈕左邊應設置點字；下組電梯最高呼叫鈕之中心線距樓地板面 80 至 120 公分，且呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各 5 公分之無障礙標誌(如圖 7)。電梯呼叫鈕未符上述規定，但已設置協助使用服務鈴或註明服務人員聯絡電話者，不在此限。

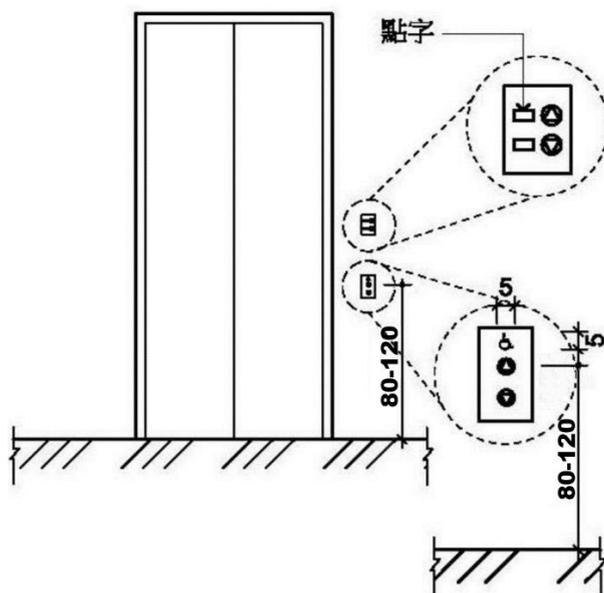


圖 7 電梯門廳與梯廳之呼叫鈕

三、 無障礙通路上之出入口須符合以下規定：

- (一) 出入口門扇打開時，地面應平順、避免設置門檻。若設門檻，應為 3 公分以下，且門檻高度為 0.5 至 3 公分者，應做 1/2 (含以下) 之斜角處理；高低差在 0.5 公分以下者得不受限制。
- (二) 門開啟後，可通行之最大淨寬度不得小於 80 公分。
- (三) 出入口開門方式不得使用旋轉門、彈簧門。如出入口設有自動開關裝置

時，其裝置之中心點應距地板面 80 公分至 120 公分，且距柱、牆角 30 公分以上。使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。



## 附件2

108年度診所無障礙就醫環境檢核表

檢核日期	中華民國 年 月 日(須於109年1月31日前)		
醫事機構代碼		診所名稱	
診所地址			
聯絡人姓名		聯絡電話	
聯絡人電子信箱			

## 第一部分：無障礙通路

第壹至參大題，每大題下應至少有一小項符合，始為合格。

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格
<b>壹、無障礙通路範圍(可複選)</b>			
一	從 <b>道路</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。		
二	從 <b>人行道</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。		
三	從 <b>騎樓</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。		
<b>貳、無障礙通路之寬度(不含出入口)(必要項目)</b>			
一	無障礙通路範圍內，最窄通路寬度在 <b>90公分以上</b> 。		診所通路寬度(最窄)為 _____公分。
<b>參、無障礙通路上有高低差(不含出入口)(可複選，有一或多處高低差情事者，均須符合)</b>			
一	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>最大高低差在0.5公分以下</b> 。		高低差(最大)為_____公分。
二	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>存有任</b> <b>何逾0.5公分，未逾3公分之</b> 高低差，但均已做1/2 (含以下)之斜角處理。		高低差(最大)為_____公分。 設置的斜角水平長度是 _____公分，高度是_____公分， 坡度為_____。
三	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>存有任</b> <b>何逾3公分之</b> 高低差，但均已設置下列任一設施(備) 者，請就以下說明填寫： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 設「坡道」者，請至第3.1題填答。</li> <li>▪ 設「活動斜坡(板)」者，請至第3.2題填答。</li> <li>▪ 設「輪椅升降平台」者，請至第3.3題填答。</li> <li>▪ 設「電梯」者，請至第3.4題填答。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 高低差(最大)為 _____公分，並符合 設施(備)( )、( )、 ( )。</li> <li>▪ 位於_____樓，並符合 設施(備)( )、( ) 。</li> </ul>

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格						
以下3.1至3.4只要一項(含)符合即可，請至少勾選一項。									
3.1	有設置坡道，並有下列條件3.1.1至3.1.4之任一情事者，請勾選。		坡道之高度為____公分，坡道之水平長度為____公分，坡度為_____。						
3.1.1	坡道坡度小於1/12，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。								
3.1.2	高低差超過5公分、未達20公分，且坡道坡度小於1/10，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。								
3.1.3	高低差超過3公分、未達5公分，且坡道坡度小於1/5，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。								
3.1.4	設置坡道之坡度無法符合上述條件1、2、3的標準，但坡度符合下表規定(請圈選)，且有標示需由人員協助上下坡道之標誌，並有設置服務鈴或註明服務人員聯絡電話。								
	高低差 (公分)	75以下	50以下	35以下	25以下	20以下	12以下	8以下	6以下
	坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3
3.2	設置活動斜坡(板)，並有下列條件3.2.1或3.2.2之任一情事者，請勾選。								
3.2.1	設有 <b>服務鈴</b> ，由服務人員提供協助。								
3.2.2	有 <b>註明服務人員聯絡電話</b> ，由服務人員提供協助。								
3.3	設置輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降臺等設備，並符合下列條件3.3.1或3.3.2的任一標準者，請勾選。  <u>輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降臺的設置規格標準如下：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 平台之淨空間至少達80公分×125公分</li> <li>▪ 平台出入口淨寬為80公分以上</li> <li>▪ 升降台出入口處之樓地板面，須與升降台地板面保持平整，二者間之水平間隙在3.2公分以下</li> <li>▪ 升降平台最高點按鍵之中心點須設於離地面80至110公分處。</li> </ul>		平台之淨空間為__公分×__公分。 出入口淨寬為__公分。 升降台出入口處之樓地板面，與升降台地板面間之水平間隙為__公分。 控制按鈕之位置設於離地面__公分處。						
3.3.1	設有 <b>服務鈴</b> ，由服務人員提供協助。								

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格
3.3.2	有註明服務人員聯絡電話，由服務人員提供協助。		
3.4	設置電梯，並符合下列條件3.4.1或3.4.2的任一標準者，請勾選。  電梯的規格標準如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 梯廳之淨空間直徑不得小於150公分。</li> <li>▪ 梯廂入口不得小於80公分。</li> <li>▪ 機廂深度不得小於110公分。</li> <li>▪ 梯廂出入口與樓板應無高低差。</li> </ul>		梯廳之淨空間直徑為__公分。 梯廂入口為__公分。 機廂深度為__公分。
3.4.1	有於梯廳與門廳內設置2組呼叫鈕。  呼叫鈕的規格標準如下： 上組呼叫鈕左邊應設置點字；下組電梯最高呼叫鈕之中心線距樓地板面80至120公分，且呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5公分之無障礙標誌。		最高呼叫鈕之中心線距樓地板面__公分。 呼叫鈕上方之無障礙標誌的長為__公分，寬為__公分。
3.4.2	有於梯廳與門廳內設置服務鈴或註明聯絡電話，由服務人員提供協助。		

## 第二部分：無障礙通路之出入口

第壹至參大題，每大題下應至少有一小項符合，始為合格。

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格
<b>壹、出入口的高低差(可複選)</b>			
一	門扇打開時，地面平順(高低差在0.5公分以下)、沒有設置門檻。		門扇打開時，出入口之高低差(最大)為__公分。
二	若設門檻，門檻在3公分以下，且門檻高度為0.5至3公分者，有做1/2(含以下)之斜角處理。		門扇打開時，出入口之高低差(最大)為__公分。 斜角之水平長度是__公分，高度是__公分，坡度為__。
<b>貳、出入口的門寬(必要項目)</b>			
一	出入口門開啟後，可通行之最大淨寬度不得小於80公分。		門開啟後可通行之最大淨寬度(最窄)為__公分。
<b>參、開門方式(可複選)</b>			
一	出入口開門方式非使用旋轉門、彈簧門。		
二	若有設置門之自動開關裝置，其裝置之中心點距離地板面80公分至120公分，且距柱、牆角30公分以上。		門之自動開關裝置之中心點應距地板面__公分，且距柱、牆角__公分。
三	使用自動門，並設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。		

備註：

1. 名詞說明

- 「無障礙通路」是指室內或室外之連續通路，並可使身心障礙者與行動不便之民眾獨立進出及通行。
- 「坡度」是指上下兩端之高度與水平長度之比值。
- 「行動不便」是指使用輪椅、手持拐杖或助行器之民眾。

2. 「第一部分：無障礙通路」之「壹、無障礙通路範圍」，亦包含依據《108 年度無障礙就醫環境合格基準》設有服務鈴、服務人員聯絡電話等，協助身心障礙者與行動不便之民眾通行者。

3. 「第一部分：無障礙通路」之「參、無障礙通路上有高低差(不含出入口)」，以及「第二部分：無障礙通路上之出入口(門口處)」之「壹、出入口的高低差」，均提及「1/2 之斜角處理」，若斜角坡度小於 1/2，使用性更佳，當屬合格。

4. 環境之丈量說明可參考範例(網址：<https://reurl.cc/vnxGAK>)。

5. 評量說明：不評分，以勾選項目內容，顯示診所環境之提供情況。

6. 本案資料各項填表內容若有疏漏，皆判定為不合格申請案件。

<p>填畢此份檢核表後，請務必蓋上「診所章」、「診所負責醫師章」與騎縫章。</p> <p>確認資料無誤後，請依下列方式擇一繳交檢核表：</p> <p>1. 線上繳交：請將此表掃描為電子檔(pdf)，於網路 Google 表單檢核表末上傳繳交(網址：<a href="https://reurl.cc/W4yaKy">https://reurl.cc/W4yaKy</a>)。</p> <p>2. 紙本繳交：請將此表傳真至(02)2739-2438，並於傳真後與就醫無礙管理中心聯絡。</p>	<p>診所章</p>	<p>診所負責醫師章</p>
<p>【倘有疑義，請與就醫無礙管理中心聯絡，電話：(02)6638-2736 轉 1214】</p>		

## 108年度診所無障礙就醫環境檢核表(範例)

檢核日期	中華民國 109 年 1 月 2 日(須於 109 年 1 月 31 日前)		
醫事機構代碼	0123456789	診所名稱	範例診所
診所地址	臺北市範例區範例路 1 號 8 樓		
聯絡人姓名	衛範例	聯絡電話	(02)1234-5678
聯絡人電子信箱	example@gmail.com		



### 第一部分：無障礙通路

第壹至參大題，每大題下應至少有一小項符合，始為合格。

	內容	檢核情形 (請打V)	填寫規格
<b>肆、無障礙通路範圍(可複選)</b>			
一	從 <b>道路</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。		/
二	從 <b>人行道</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。		/
三	從 <b>騎樓</b> 至少有一條輪椅可使用之無障礙通路可進入診所，並可到達候診室、診間及領藥處等。	V	/
<b>伍、無障礙通路之寬度(不含出入口)(必要項目)</b>			
一	無障礙通路範圍內，最窄通路寬度在 <b>90公分以上</b> 。	V	診所通路寬度(最窄)為 <u>124.3</u> 公分。
<b>陸、無障礙通路上有高低差(不含出入口)(可複選，有一或多處高低差情事者，均須符合)</b>			
一	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>最大高低差在0.5公分以下</b> 。		高低差(最大)為 _____ 公分。
二	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>存有任何逾0.5公分，未逾3公分</b> 之高低差，但均已做1/2(含以下)之斜角處理。	V	高低差(最大)為 <u>2.5</u> 公分。 設置的斜角水平長度是 <u>7</u> 公分，高度是 <u>2.5</u> 公分，坡度為 <u>1/2.8</u> 。
三	無障礙通路範圍內，門檻位置以外之處， <b>存有任何逾3公分</b> 之高低差，但均已設置下列任一設施(備)者，請就以下說明填寫： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 設「坡道」者，請至第3.1題填答。</li> <li>▪ 設「活動斜坡(板)」者，請至第3.2題填答。</li> <li>▪ 設「輪椅升降平台」者，請至第3.3題填答。</li> <li>▪ 設「電梯」者，請至第3.4題填答。</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 差(最大)為 <u>75</u> 公分，並符合設施(備) <u>(3.1)</u>、<u>(3.3)</u>、<del>( )</del>。</li> <li>▪ 位於 <u>8</u> 樓，並符合設施(備) <u>(3.4)</u>、<del>( )</del>。</li> </ul>

範例  
衛範  
1234

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格						
以下3.1至3.4只要一項(含)符合即可，請至少勾選一項。									
3.1	有設置坡道，並有下列條件3.1.1至3.1.4之任一情事者，請勾選。	V	坡道之高度為 <u>44.2</u> 公分，坡道之水平長度為 <u>849</u> 公分，坡度為 <u>1/19</u> 。						
3.1.1	坡道坡度小於1/12，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。	V							
3.1.2	高低差超過5公分、未達20公分，且坡道坡度小於1/10，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。								
3.1.3	高低差超過3公分、未達5公分，且坡道坡度小於1/5，如坡道有轉彎，則設有足供輪椅轉彎的空間。								
3.1.4	設置坡道之坡度無法符合上述條件1、2、3的標準，但坡度符合下表規定(請圈選)，且有標示需由人員協助上下坡道之標誌，並有設置服務鈴或註明服務人員聯絡電話。								
	高低差 (公分)	75以下	50以下	35以下	25以下	20以下	12以下	8以下	6以下
	坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3
3.2	設置活動斜坡(板)，並有下列條件3.2.1或3.2.2之任一情事者，請勾選。								
3.2.1	設有 <b>服務鈴</b> ，由服務人員提供協助。								
3.2.2	有 <b>註明服務人員聯絡電話</b> ，由服務人員提供協助。								
3.3	設置輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降臺等設備，並符合下列條件3.3.1或3.3.2的任一標準者，請勾選。  輪椅升降平台或樓梯附掛式輪椅升降臺的設置規格標準如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 平台之淨空間至少達80公分×125公分</li> <li>▪ 平台出入口淨寬為80公分以上</li> <li>▪ 升降台出入口處之樓地板面，須與升降台地板面保持平整，二者間之水平間隙在3.2公分以下</li> <li>▪ 升降平台最高點按鍵之中心點須設於離地面80至110公分處。</li> </ul>	V	平台之淨空間為 <u>91.5</u> 公分 × <u>149</u> 公分。 出入口淨寬為 <u>91.5</u> 公分。 升降台出入口處之樓地板面，與升降台地板面間之水平間隙為 <u>0.7</u> 公分。 控制按鈕之位置設於離地面 <u>87.5</u> 公分處。						
3.3.1	設有 <b>服務鈴</b> ，由服務人員提供協助。								

範  
例

診所  
醫師  
15F號

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格
3.3.2	有註明服務人員聯絡電話，由服務人員提供協助。	V	
3.4	設置電梯，並符合下列條件3.4.1或3.4.2的任一標準者，請勾選。  電梯的規格標準如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 梯廳之淨空間直徑不得小於150公分。</li> <li>▪ 梯廂入口不得小於80公分。</li> <li>▪ 機廂深度不得小於110公分。</li> <li>▪ 梯廂出入口與樓板應無高低差。</li> </ul>	V	梯廳之淨空間直徑為 <u>321</u> 公分。 梯廂入口為 <u>90</u> 公分。 機廂深度為 <u>150.4</u> 公分。
3.4.1	有於梯廳與門廳內設置2組呼叫鈕。  呼叫鈕的規格標準如下： 上組呼叫鈕左邊應設置點字；下組電梯最高呼叫鈕之中心線距樓地板面80至120公分，且呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5公分之無障礙標誌。	V	最高呼叫鈕之中心線距樓地板面 <u>90</u> 公分。 呼叫鈕上方之無障礙標誌的長為 <u>5</u> 公分，寬為 <u>5</u> 公分。
3.4.2	有於梯廳與門廳內設置服務鈴或註明聯絡電話，由服務人員提供協助。		

## 第二部分：無障礙通路之出入口

第壹至參大題，每大題下應至少有一小項符合，始為合格。

內容		檢核情形 (請打V)	填寫規格
<b>肆、出入口的高低差(可複選)</b>			
一	門扇打開時，地面平順(高低差在0.5公分以下)、沒有設置門檻。		門扇打開時，出入口之高低差(最大)為 <u>    </u> 公分。
二	若設門檻，門檻在3公分以下，且門檻高度為0.5至3公分者，有做1/2(含以下)之斜角處理。	V	門扇打開時，出入口之高低差(最大)為 <u>3</u> 公分。 斜角之水平長度是 <u>6</u> 公分，高度是 <u>3</u> 公分，坡度為 <u>1/2</u> 。
<b>伍、出入口的門寬(必要項目)</b>			
一	出入口門開啟後，可通行之最大淨寬度不得小於80公分。	V	門開啟後可通行之最大淨寬度(最窄)為 <u>80</u> 公分。
<b>陸、開門方式(可複選)</b>			
一	出入口開門方式非使用旋轉門、彈簧門。	V	
二	若有設置門之自動開關裝置，其裝置之中心點距離地板面80公分至120公分，且距柱、牆角30公分以上。	V	門之自動開關裝置之中心點應距地板面 <u>120</u> 公分，且距柱、牆角 <u>37.5</u> 公分。
三	使用自動門，並設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。	V	

備註：

7. 名詞說明

- 「無障礙通路」是指室內或室外之連續通路，並可使身心障礙者與行動不便之民眾獨立進出及通行。
- 「坡度」是指上下兩端之高度與水平長度之比值。
- 「行動不便」是指使用輪椅、手持拐杖或助行器之民眾。

8. 「第一部分：無障礙通路」之「壹、無障礙通路範圍」，亦包含依據《108 年度無障礙就醫環境合格基準》設有服務鈴、服務人員聯絡電話等，協助身心障礙者與行動不便之民眾通行者。

9. 「第一部分：無障礙通路」之「參、無障礙通路上有高低差(不含出入口)」，以及「第二部分：無障礙通路上之出入口(門口處)」之「壹、出入口的高低差」，均提及「1/2 之斜角處理」，若斜角坡度小於 1/2，使用性更佳，當屬合格。

10. 環境之丈量說明可參考範例(網址：<https://reurl.cc/A1121p>)。

11. 評量說明：不評分，以勾選項目內容，顯示診所環境之提供情況。

12. 本案資料各項填表內容若有疏漏，皆判定為不合格申請案件。

<p>填畢此份檢核表後，請務必蓋上「診所章」、「診所負責醫師章」與騎縫章。</p> <p>確認資料無誤後，請依下列方式擇一繳交檢核表：</p> <p>1. 線上繳交：請將此表掃描為電子檔(pdf)，於網路 Google 表單檢核表末上傳繳交(網址：<a href="https://reurl.cc/W4yaKy">https://reurl.cc/W4yaKy</a>)。</p> <p>2. 紙本繳交：請將此表傳真至(02)2739-2438，並於傳真後與就醫無礙管理中心聯絡。</p>	<p>診所章</p> 	<p>診所負責醫師章</p> 
<p>【倘有疑義，請與就醫無礙管理中心聯絡，電話：(02)6638-2736 轉 1214】</p>		